


Messkonzepte und Verdrahtungsschemen



STADTWERKE
LANDSBERG

□ MK C3: Erzeugungsanlage mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung (SWL) richtung und weiteren Verbrauchern (Power-to-Heat)

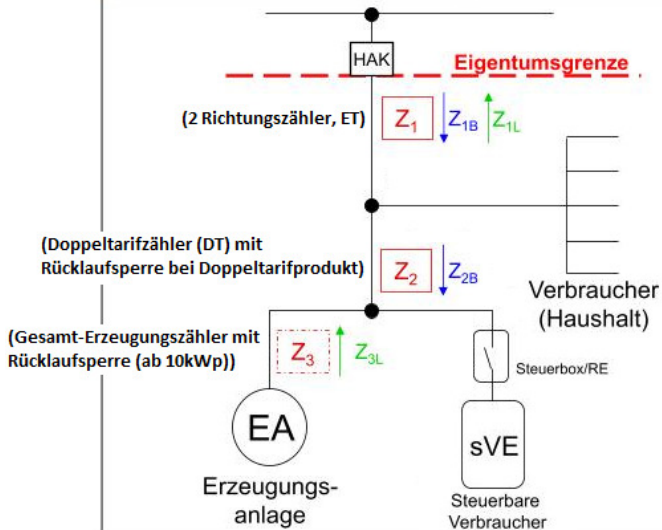

Voraussetzung für Installation:

- Dieses Messkonzept ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen, insbesondere Messgeräteinsatz, Ablese- und Abrechnungsmodalitäten.

(Wird der Bezug des steuerbaren Verbrauchers mit einem Doppeltarifprodukt abgerechnet, ist Z2 als Doppeltarifzähler auszuführen)

Z₁: Zähler für Bezug und Lieferung

Z₂: Zähler für Bezug


Z₃: Zähler für Lieferung

(ggf. zur Ermittlung des Selbstverbrauchs gesetzlich erforderlich)

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Z_n: SLP oder RLM nach NB-Vorgaben

(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

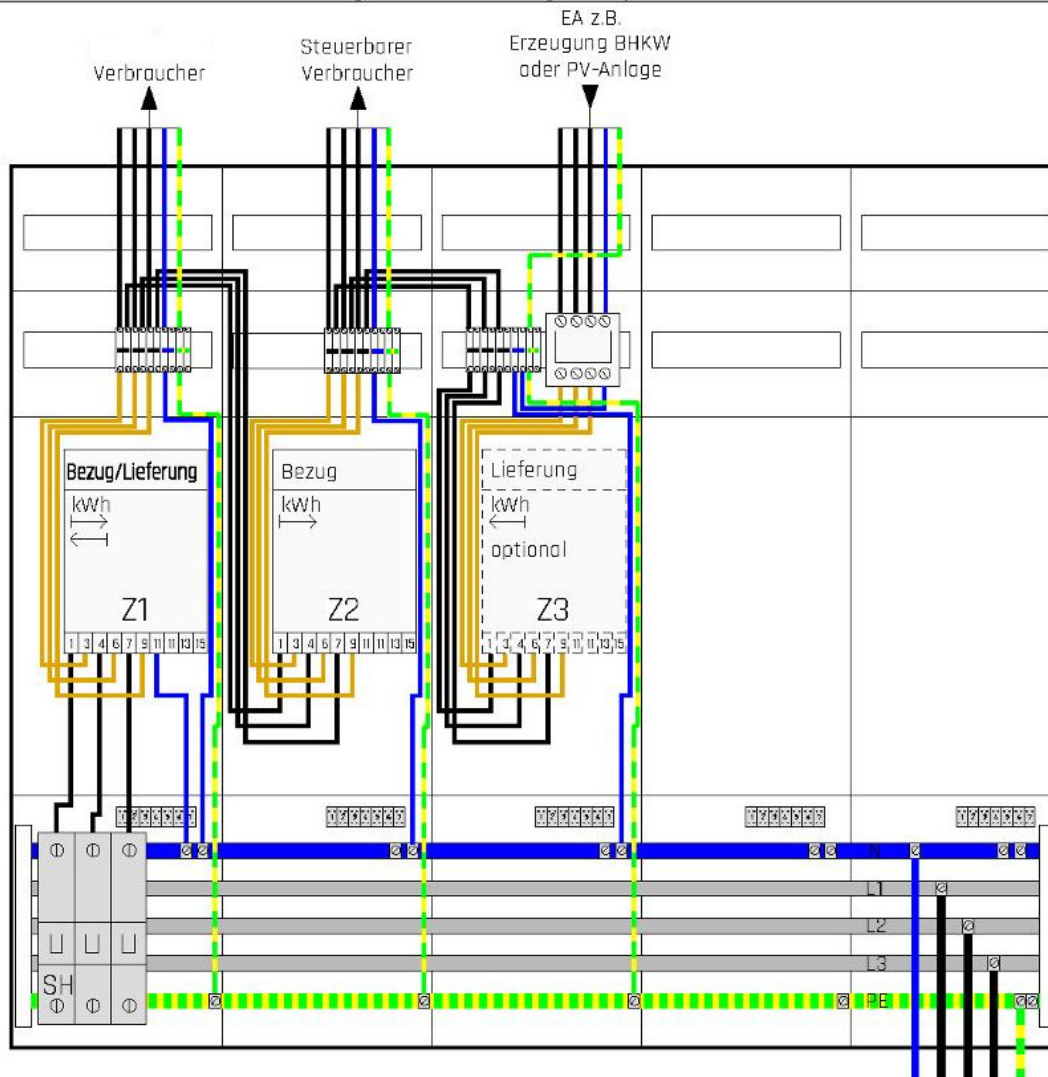

Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Prüfung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.